


OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.

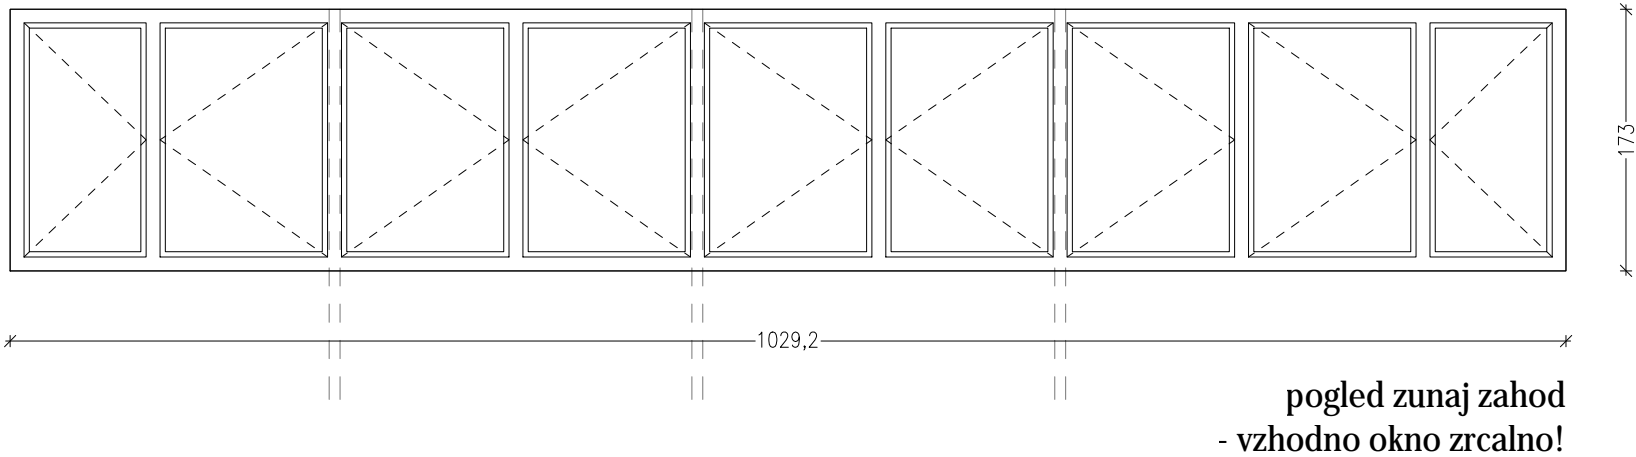

OP.2.2

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| zunanja mera:           | 1030/173              |
| površina okna Aw:       | 17,80m <sup>2</sup>   |
| toplotna prehodnost Uw: | 0,9W/m <sup>2</sup> K |
| akustične zahteve:      | -                     |
| požarne zahteve:        | -                     |

leseno okno z zunanjo Al oblogo:

- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
- notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
- odkapna pločevina RAL po barvni študiji
- pololive po izboru projektanta kot npr. "FSB 1171"
- zunanje senčilo: screen rolo na ročni pogon na zgornjem robu okna; kaseta ter stransko vodilo po potrjenem delavniškem načrtu; pletena tkanina z vizualno prepustnostjo 5% ter  $g_{tot} = 0,24$ ; stanina vpeta v stransko vodilo po celotni višini ("zip" sistem)

število: 2 kos (1L, 1D)

SHEMA OKEN  
OP.2.2