


OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.

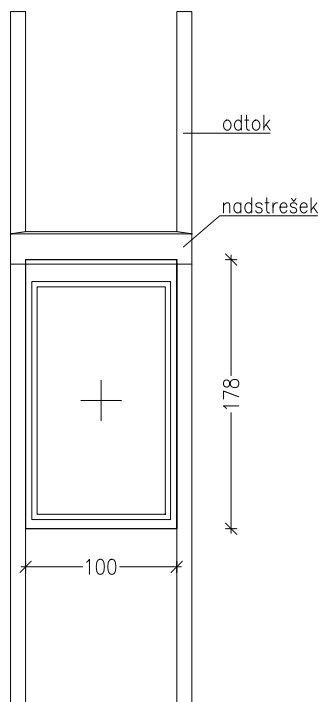

pogled zunaj

OF.2.2

zunanja mera:	100/178
površina okna A_w :	$1,78m^2$
toplotna prehodnost U_w :	$0,9W/m^2K$
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	-

leseno okno z zunanjo Al oblogo:

- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
- notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
- odkapna pločevina RAL po barvni študiji
- zunanje senčilo: screen rolo na elektro pogon na zgornjem robu okna; kaseta ter stransko vodilo po potrjenem delavniškem načrtu; pletena tkanina z vizualno prepustnostjo 5% ter $g_{tot} = 0,24$; stanina vpeta v stransko vodilo po celotni višini ("zip" sistem)

število: 2 kos

SHEMA OKEN
OF.2.2